

Symboldokumentation

WAGO I/O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

Treesoft.de

Software · Lösungen · Service

Symboldokumentation Wago I/O 750/753

	Bestellnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Blatt
	750-833	Feldbuscontroller PROFIBUS DP/V1	16Bit-CPU	6
	750-833/025-000	Feldbuscontroller PROFIBUS DP/V1	16Bit-CPU; Erweiterter Temperaturbereich	7
B	750-8202	Controller PFC200	CS 2ETH RS	8
	750-8202/025-000	Controller PFC200	CS 2ETH RS	9
	750-8202/025-001	Controller PFC200	CS 2ETH RS Telecontrol/T; EXT	10
	750-8202/025-002	Controller PFC200	CS 2ETH RS Telecontrol ECO/T; EXT	11
	750-8203	Controller PFC200	CS 2ETH CAN	12
	750-8203/025-000	Controller PFC200	CS 2ETH CAN	13
	750-8204	Controller PFC200	CS 2ETH RS CAN	14
	750-8204/025-000	Controller PFC200	CS 2ETH RS CAN	15
C	750-8206	Controller PFC200	CS 2ETH RS CAN DPS	16
	750-8206/025-000	Controller PFC200	CS 2ETH RS CAN DPS	17
	750-8206/025-001	Controller PFC200	CS 2ETH RS CAN DPS	18
	750-841	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking	19
	750-841/025-000	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking	20
	750-842	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP 16-Bit-CPU	21
	750-843	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP 16-Bit-CPU	22
	750-852	Feldbuscontroller ETHERNET	ECO 32-Bit-CPU	23
D	750-871	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP, 2 Ports 32-Bit-CPU	24
	750-873	Feldbuscontroller ETHERNET	TCP/IP, RS-232 32-Bit-CPU	25
	750-880	Feldbuscontroller ETHERNET	Multitasking; MODBUS; Speicherkarte SD	26
	750-881	Feldbuscontroller ETHERNET	Multitasking MODBUS	27
	750-882	Feldbuscontroller ETHERNET	Multitasking MODBUS	28
	750-885	Feldbuscontroller ETHERNET	Multitasking MODBUS Speicherkarte SD	29
	750-885/025-000	Feldbuscontroller ETHERNET	Multitasking MODBUS Speicherkarte SD	30
	750-806	Feldbuscontroller DeviceNet	16-Bit-CPU	31
E	750-837	Feldbuscontroller CANopen	MCS 16-Bit-CPU	32
	750-837/020-000	Feldbuscontroller CANopen	MCS 16-Bit-CPU	33
	750-837/021-000	Feldbuscontroller CANopen	MCS 16-Bit-CPU	34
	750-838	Feldbuscontroller CANopen	D-Sub 16-Bit-CPU	35
	750-838/020-000	Feldbuscontroller CANopen	D-Sub 16-Bit-CPU	36
	750-838/021-000	Feldbuscontroller CANopen	D-Sub 16-Bit-CPU	37
	750-860	Feldbuscontroller Linux	32-Bit-CPU	38
	750-863	Feldbuscontroller Linux	RS-232; 32-Bit-CPU	39
F	750-812	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU RS-485	40
	750-812/025-000	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU RS-485	41
	750-814	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU RS-232	42
	750-815	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU RS-485	43
	750-815/025-000	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU RS-485	44
	750-816	Feldbuscontroller MODBUS	16-Bit-CPU; RS-232	45
	750-804	Feldbuscontroller INTERBUS	16-Bit-CPU	46

Zustand

Änderung

Datum

Name

Blatt 2

von 143 Bl.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



16

Bestellnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Blatt
750-872	Feldbuscontroller für Fernwirktechnik	32-Bit-CPU mit Multitasking	47
750-849	Feldbuscontroller KNX	IP 32-Bit-CPU mit Multitasking	48
750-889	Feldbuscontroller Ethernet	Multitasking MODBUS Speicherkarte	49
750-829	Feldbuscontroller BACnet	MS/TP	50
750-830	Feldbuscontroller BACnet/IP	32-Bit-CPU mit Multitasking	51
750-831	Feldbuscontroller BACnet/IP	32-Bit-CPU mit Multitasking	52
750-819	Feldbuscontroller LonWorks	16-Bit-CPU	53
750-884	Application Controller BA	32-Bit-CPU mit Multitasking	54
750-340	Feldbuskoppler PROFINET IO	100 Mbit/s digitale und analoge Signale	55
750-370	Feldbuskoppler PROFINET IO	100 Mbit/s 2-port	56
750-375	Feldbuskoppler PROFINET IO	advanced 2-Port-Switch 100 Mbit/s	57
750-375/025-000	Feldbuskoppler PROFINET IO	advanced	58
750-377	Feldbuskoppler PROFINET IO	advanced ECO 2-Port-Switch 100 Mbit/s	59
750-377/025-000	Feldbuskoppler PROFINET IO	advanced ECO	60
750-303	Feldbuskoppler PROFIBUS DP/FMS	12 MBaud digitale und analoge Signale	61
750-331	Feldbuskoppler PROFIBUS DP	1,5 MBaud digitale und analoge Signale	62
750-333	Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1	12 MBaud digitale und analoge Signale	63
750-333/025-000	Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1	12 MBaud EXT digitale und analoge	64
750-343	Feldbuskoppler PROFIBUS DP ECO	12 MBaud digitale und analoge Signale	65
750-342	Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP	10 Mbit/s digitale und analoge Signale	66
750-352	Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP	10/100 Mbit/s digitale und analoge	67
750-352/020-000	Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP ECO	10/100 Mbit/s digitale und analoge	68
750-354	Feldbuskoppler EtherCAT		69
750-354/000-001	Feldbuskoppler EtherCAT		70
750-306	Feldbuskoppler DeviceNET	125 ... 500 kbaud; digitale und analoge	71
750-306/000-005	Feldbuskoppler DeviceNET	125 ... 500 kbaud; digitale und analoge	72
750-306/000-006	Feldbuskoppler DeviceNET	125 ... 500 kbaud; digitale und analoge	73
750-346	Feldbuskoppler DeviceNET ECO	125 ... 500 kbaud digitale und analoge	74
750-307	Feldbuskoppler CANopen	10 kbaud ... 1 Mbaud	75
750-337	Feldbuskoppler CANopen MSS	10 kbaud ... 1 Mbaud	76
750-337/025-000	Feldbuskoppler CANopen MSS	10 kbaud ... 1 Mbaud EXT	77
750-338	Feldbuskoppler CANopen	D-Sub 10 kbaud ... 1 Mbaud	78
750-347	Feldbuskoppler CANopen ECO MSS	10 kbaud ... 1 Mbaud	79
750-348	Feldbuskoppler CANopen ECO	D-Sub 10 kbaud ... 1 Mbaud	80
750-351	Feldbuskoppler SERCOS III	100 Mbit/s 2-port	81
750-312	Feldbuskoppler MODBUS	RS-485, 150 ... 19200 Baud	82
750-314	Feldbuskoppler MODBUS	RS-232, 150 ... 19200 Baud	83
750-315	Feldbuskoppler MODBUS	RS-485, 1,2 ... 115,2 kbaud	84
750-315/300-000	Feldbuskoppler MODBUS		85
750-316	Feldbuskoppler MODBUS	RS-232, 1,2 ... 115,2 kbaud	86
750-304	Feldbuskoppler INTERBUS	digitale und analoge Signale	87

Zustand	Änderung	Datum	Name	Blatt 3 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																										
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><td>Bestellnummer</td><td>Kurztext 1</td><td>Kurztext 2</td><td>Blatt</td></tr><tr><td>750-334</td><td>Feldbuskoppler INTERBUS</td><td>digitale und analoge Signale, LWL</td><td>88</td></tr><tr><td>750-344</td><td>Feldbuskoppler INTERBUS ECO</td><td>500 kBaud; digital und analog</td><td>89</td></tr><tr><td>750-345</td><td>Feldbuskoppler INTERBUS ECO</td><td>2 Baud; digital und analog</td><td>90</td></tr><tr><td>750-310</td><td>Feldbuskoppler CC-Link</td><td>156 kBaud ... 10 MBaud</td><td>91</td></tr><tr><td>750-305</td><td>Feldbuskoppler DeviceNET</td><td>10 kBaud ... 1 Mbaud</td><td>92</td></tr><tr><td>750-319</td><td>Feldbuskoppler LonWorks</td><td>78 kbps</td><td>93</td></tr><tr><td>750-319/004-000</td><td>Datenaustauschkoppler LON-Peer</td><td>78 kbps</td><td>94</td></tr><tr><td>750-1406</td><td>16-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; positivschaltend</td><td>95</td></tr><tr><td>750-1425</td><td>8-Kanal-PTC-Klemme</td><td></td><td>96</td></tr><tr><td>750-431</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>97</td></tr><tr><td>753-400</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,3 ms; positivschaltend</td><td>98</td></tr><tr><td>753-401</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>99</td></tr><tr><td>753-402</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend</td><td>100</td></tr><tr><td>753-403</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>101</td></tr><tr><td>753-405</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC 230 V; positivschaltend</td><td>102</td></tr><tr><td>753-406</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC 120 V; positivschaltend</td><td>103</td></tr><tr><td>753-408</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend</td><td>104</td></tr><tr><td>753-409</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend</td><td>105</td></tr><tr><td>753-410</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; Nahrungsinitiator</td><td>106</td></tr><tr><td>753-411</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; Nahrungsinitiator</td><td>107</td></tr><tr><td>753-415</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC/DC 24 V; 2-Leiter-Anschluss</td><td>108</td></tr><tr><td>753-418</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend</td><td>109</td></tr><tr><td>753-421</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend</td><td>110</td></tr><tr><td>753-423</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC/DC 24 V; mit Leistungskontakten</td><td>111</td></tr><tr><td>753-424</td><td>Einbruchsmeldung</td><td>DC 24 V</td><td>112</td></tr><tr><td>753-425</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>NAMUR</td><td>113</td></tr><tr><td>753-427</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 110 V; Konfigurierbar</td><td>114</td></tr><tr><td>753-428</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC/DC 48 V; 2-Leiter-Anschluss</td><td>115</td></tr><tr><td>753-429</td><td>2-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 60 V; 2- bis 4-Leiter-Anschluss</td><td>116</td></tr><tr><td>753-430</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend</td><td>117</td></tr><tr><td>753-431</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>118</td></tr><tr><td>753-432</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend</td><td>119</td></tr><tr><td>753-433</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>120</td></tr><tr><td>753-434</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 5 (12) V; 0,2 ms; positivschaltend</td><td>121</td></tr><tr><td>753-436</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend</td><td>122</td></tr><tr><td>753-437</td><td>8-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend</td><td>123</td></tr><tr><td>753-440</td><td>4-Kanal-Digitaleingangsklemme</td><td>AC 120 (230) V</td><td>124</td></tr><tr><td>750-1500</td><td>16-Kanal-Digitalausgangsklemme</td><td>DC 24 V; 0,5 A; Flachbandkabel</td><td>125</td></tr><tr><td>750-517</td><td>2-Kanal-Relaisausgangsklemme</td><td>AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO</td><td>126</td></tr><tr><td>750-530</td><td>8-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V</td><td>DC 24 V; 0,5 A; positivschaltend</td><td>127</td></tr><tr><td>753-517</td><td>2-Kanal-Relaisausgangsklemme</td><td>AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO</td><td>128</td></tr></table>																	Bestellnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Blatt	750-334	Feldbuskoppler INTERBUS	digitale und analoge Signale, LWL	88	750-344	Feldbuskoppler INTERBUS ECO	500 kBaud; digital und analog	89	750-345	Feldbuskoppler INTERBUS ECO	2 Baud; digital und analog	90	750-310	Feldbuskoppler CC-Link	156 kBaud ... 10 MBaud	91	750-305	Feldbuskoppler DeviceNET	10 kBaud ... 1 Mbaud	92	750-319	Feldbuskoppler LonWorks	78 kbps	93	750-319/004-000	Datenaustauschkoppler LON-Peer	78 kbps	94	750-1406	16-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; positivschaltend	95	750-1425	8-Kanal-PTC-Klemme		96	750-431	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	97	753-400	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,3 ms; positivschaltend	98	753-401	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	99	753-402	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	100	753-403	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	101	753-405	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 230 V; positivschaltend	102	753-406	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 120 V; positivschaltend	103	753-408	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend	104	753-409	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend	105	753-410	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; Nahrungsinitiator	106	753-411	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; Nahrungsinitiator	107	753-415	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 24 V; 2-Leiter-Anschluss	108	753-418	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	109	753-421	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	110	753-423	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 24 V; mit Leistungskontakten	111	753-424	Einbruchsmeldung	DC 24 V	112	753-425	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	NAMUR	113	753-427	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 110 V; Konfigurierbar	114	753-428	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 48 V; 2-Leiter-Anschluss	115	753-429	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 60 V; 2- bis 4-Leiter-Anschluss	116	753-430	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	117	753-431	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	118	753-432	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	119	753-433	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	120	753-434	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 5 (12) V; 0,2 ms; positivschaltend	121	753-436	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend	122	753-437	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend	123	753-440	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 120 (230) V	124	750-1500	16-Kanal-Digitalausgangsklemme	DC 24 V; 0,5 A; Flachbandkabel	125	750-517	2-Kanal-Relaisausgangsklemme	AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO	126	750-530	8-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V	DC 24 V; 0,5 A; positivschaltend	127	753-517	2-Kanal-Relaisausgangsklemme	AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO	128	
Bestellnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Blatt																																																																																																																																																																																							
750-334	Feldbuskoppler INTERBUS	digitale und analoge Signale, LWL	88																																																																																																																																																																																							
750-344	Feldbuskoppler INTERBUS ECO	500 kBaud; digital und analog	89																																																																																																																																																																																							
750-345	Feldbuskoppler INTERBUS ECO	2 Baud; digital und analog	90																																																																																																																																																																																							
750-310	Feldbuskoppler CC-Link	156 kBaud ... 10 MBaud	91																																																																																																																																																																																							
750-305	Feldbuskoppler DeviceNET	10 kBaud ... 1 Mbaud	92																																																																																																																																																																																							
750-319	Feldbuskoppler LonWorks	78 kbps	93																																																																																																																																																																																							
750-319/004-000	Datenaustauschkoppler LON-Peer	78 kbps	94																																																																																																																																																																																							
750-1406	16-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; positivschaltend	95																																																																																																																																																																																							
750-1425	8-Kanal-PTC-Klemme		96																																																																																																																																																																																							
750-431	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	97																																																																																																																																																																																							
753-400	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,3 ms; positivschaltend	98																																																																																																																																																																																							
753-401	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	99																																																																																																																																																																																							
753-402	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	100																																																																																																																																																																																							
753-403	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	101																																																																																																																																																																																							
753-405	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 230 V; positivschaltend	102																																																																																																																																																																																							
753-406	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 120 V; positivschaltend	103																																																																																																																																																																																							
753-408	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend	104																																																																																																																																																																																							
753-409	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend	105																																																																																																																																																																																							
753-410	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; Nahrungsinitiator	106																																																																																																																																																																																							
753-411	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; Nahrungsinitiator	107																																																																																																																																																																																							
753-415	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 24 V; 2-Leiter-Anschluss	108																																																																																																																																																																																							
753-418	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	109																																																																																																																																																																																							
753-421	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	110																																																																																																																																																																																							
753-423	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 24 V; mit Leistungskontakten	111																																																																																																																																																																																							
753-424	Einbruchsmeldung	DC 24 V	112																																																																																																																																																																																							
753-425	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	NAMUR	113																																																																																																																																																																																							
753-427	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 110 V; Konfigurierbar	114																																																																																																																																																																																							
753-428	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC/DC 48 V; 2-Leiter-Anschluss	115																																																																																																																																																																																							
753-429	2-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 60 V; 2- bis 4-Leiter-Anschluss	116																																																																																																																																																																																							
753-430	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	117																																																																																																																																																																																							
753-431	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	118																																																																																																																																																																																							
753-432	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; positivschaltend	119																																																																																																																																																																																							
753-433	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; positivschaltend	120																																																																																																																																																																																							
753-434	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 5 (12) V; 0,2 ms; positivschaltend	121																																																																																																																																																																																							
753-436	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 3,0 ms; negativschaltend	122																																																																																																																																																																																							
753-437	8-Kanal-Digitaleingangsklemme	DC 24 V; 0,2 ms; negativschaltend	123																																																																																																																																																																																							
753-440	4-Kanal-Digitaleingangsklemme	AC 120 (230) V	124																																																																																																																																																																																							
750-1500	16-Kanal-Digitalausgangsklemme	DC 24 V; 0,5 A; Flachbandkabel	125																																																																																																																																																																																							
750-517	2-Kanal-Relaisausgangsklemme	AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO	126																																																																																																																																																																																							
750-530	8-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V	DC 24 V; 0,5 A; positivschaltend	127																																																																																																																																																																																							
753-517	2-Kanal-Relaisausgangsklemme	AC 230 V, DC 300 V; Relais 2 CO	128																																																																																																																																																																																							
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Blatt 4</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																																Blatt 4	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																																																																																																																								
																Blatt 4																																																																																																																																																																										
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																										



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	Bestellnummer	Kurztext 1							Kurztext 2							Blatt	
	750-451	8-Kanal-Analogeingangsklemme							RTD frei konfigurierbar							129	
	750-468	4-Kanal Analogeingangsklemme 0-10V							Single-Ended							130	
	750-493	3-Phasen-Leistungsmessklemme														131	
	750-553	4-Kanal Analogausgangsklemme							0-20 mA							132	
	750-559	4-Kanal Analogausgangsklemme							0-10V							133	
	750-652	Serielle Schnittstelle							RS-232 C / RS-485 frei konfigurierbar							134	
	750-643	MP-Bus-Master-Klemme														135	
	753-647	DALI-Multi-Master-Klemme														136	
	750-612	Potentialeinspeisung; passiv							AC/DC 230 V							137	
C	750-613	Potentialeinspeisung; mit BUSnetzgerät							DC 24V							138	
	750-1605	Potentialvielfältigungsklemme 16+							DC 24 V							139	
	750-1606	Potentialvielfältigungsklemme 16-							DC 0 V							140	
	750-604	Potentialvielfältigungsklemme							DC 0 V							141	
	750-600	Busendklemme														142	
	704-5054	Relaisausgabemodul mit Kleinschaltrelais							für 16 Kanäle; je 1 Schließer (1a)							143	
D																	
E																	
F																	
																Blatt 5	
Zustand	Änderung	Datum		Name										von 143 Bl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		



750-833

Feldbuscontroller PROFIBUS DP/V1
16Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Profibus	Blatt 6 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	------------------------



750-833/025-000

Feldbuscontroller PROFIBUS DP/V1
16Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Profibus	Blatt 7
					von 143 Bl.

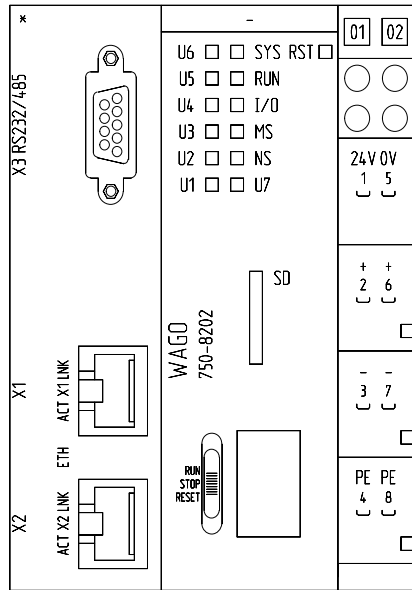

750-8202

Controller PFC200
CS 2ETH RS



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 8 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	------------------------

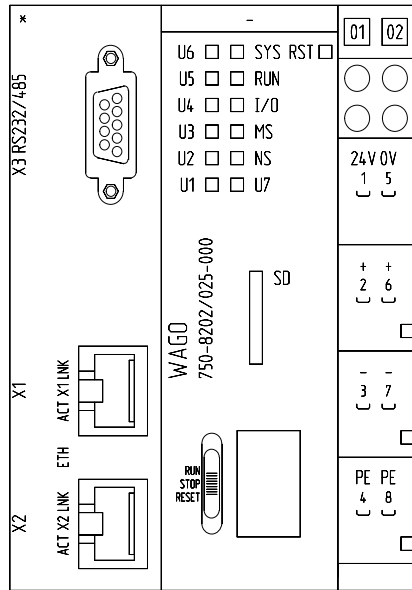

750-8202/025-000

Controller PFC200
CS 2ETH RS


Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 9
					von 143 Bl.

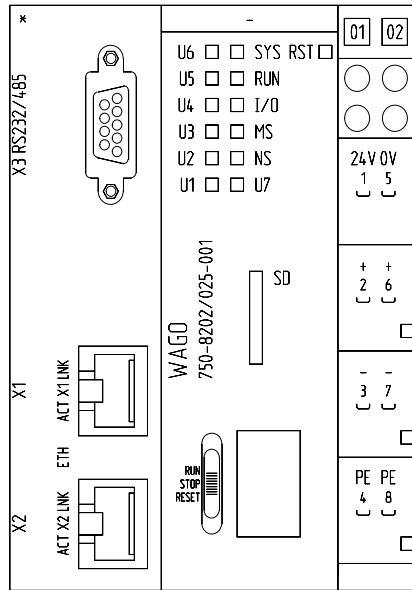

750-8202/025-001

Controller PFC200
CS 2ETH RS Telecontrol/T



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 10 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

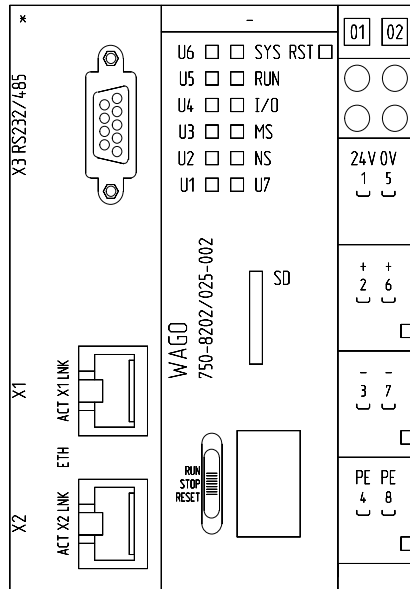

750-8202/025-002

Controller PFC200
CS 2ETH RS Telecontrol ECO/T



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 11 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

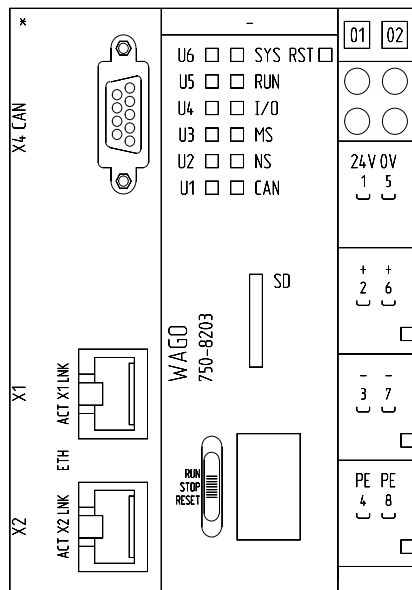

750-8203

Controller PFC200
CS 2ETH CAN



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 12 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

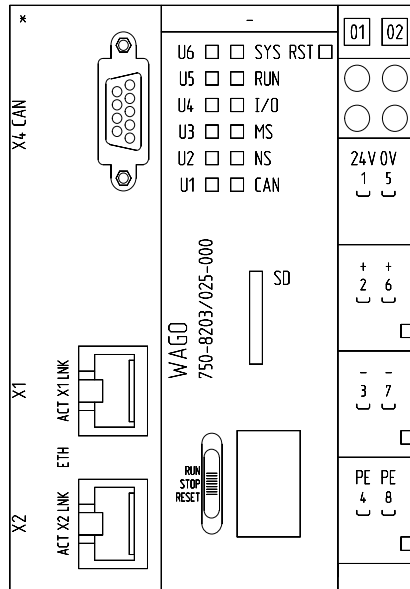

750-8203/025-000

Controller PFC200
CS 2ETH CAN



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 13 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

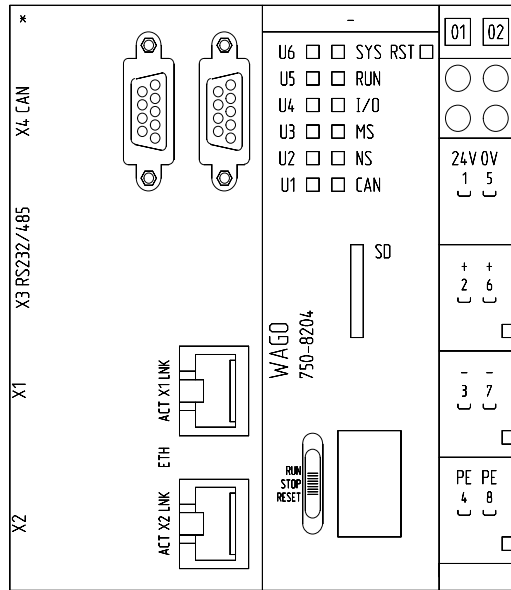

750-8204

Controller PFC200
CS 2ETH RS CAN



SPS\Ethernet				Blatt 14
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.

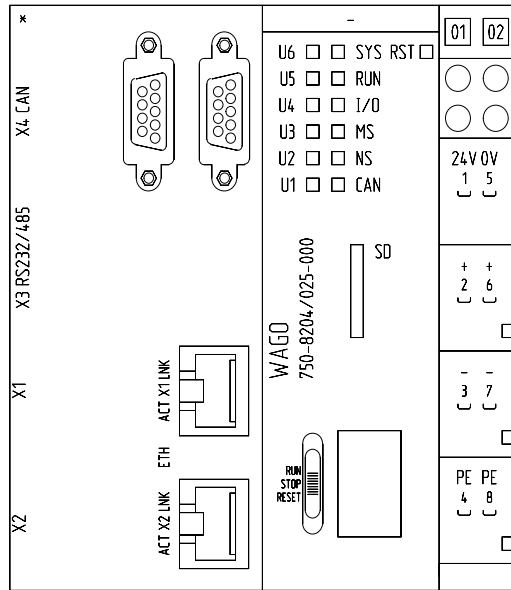

750-8204

Controller PFC200
CS 2ETH RS CAN



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 15 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

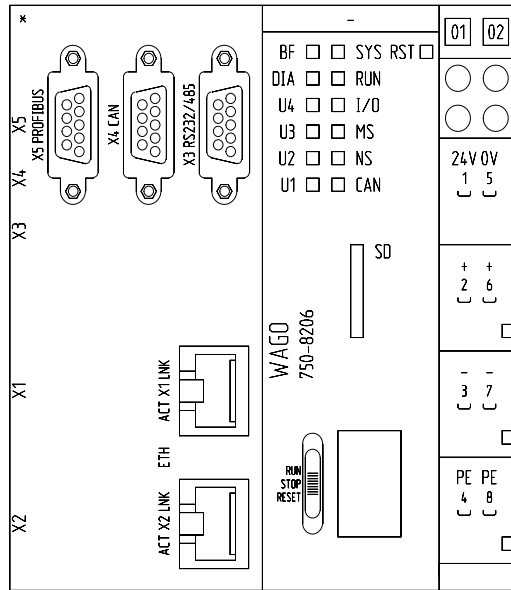

750-8206

Controller PFC200
CS 2ETH RS CAN DPS



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 16 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

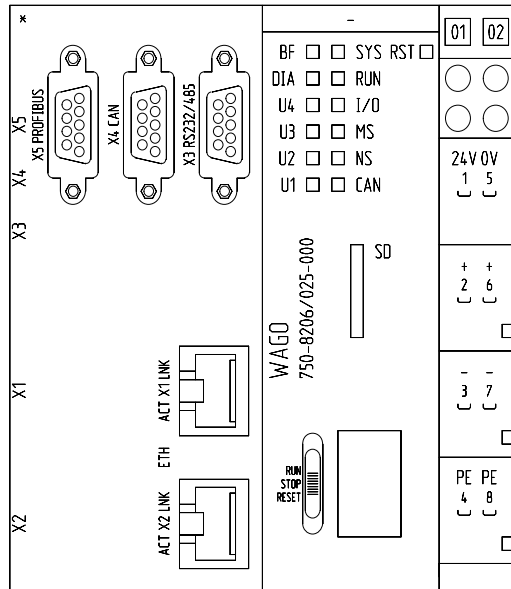

750-8206/025-000

Controller PFC200
CS 2ETH RS CAN DPS


Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 17 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

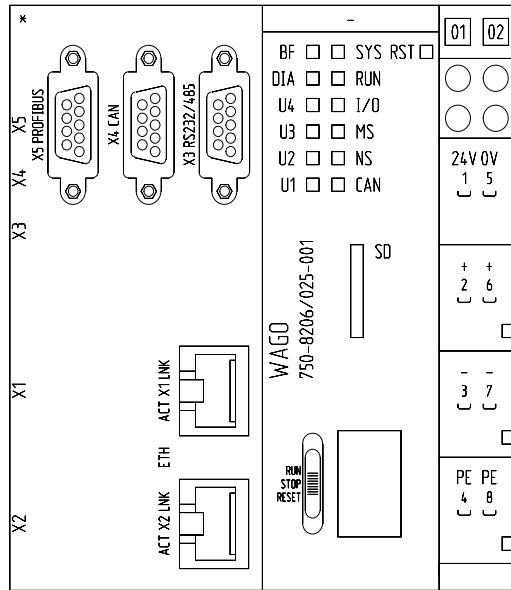

750-8206/025-001

Controller PFC200
CS 2ETH RS CAN DPS



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 18 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

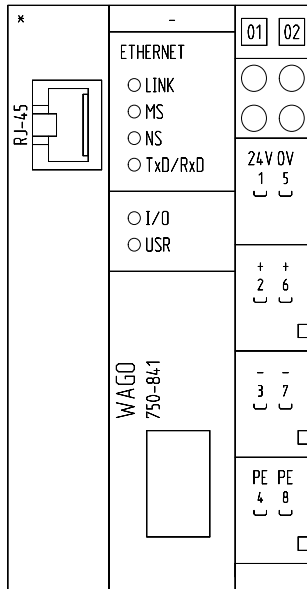

750-841

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand		Änderung		Datum		Name		SPS\Ethernet						Blatt 19
														von 143 Bl.

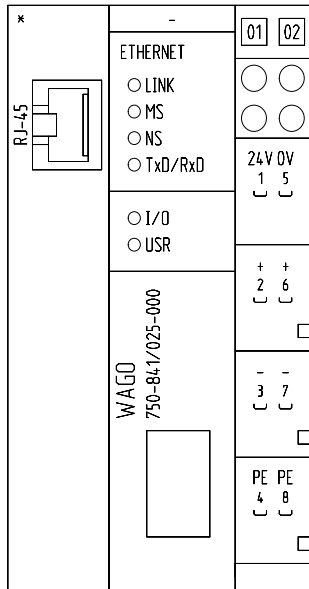

750-841

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP 32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 20 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

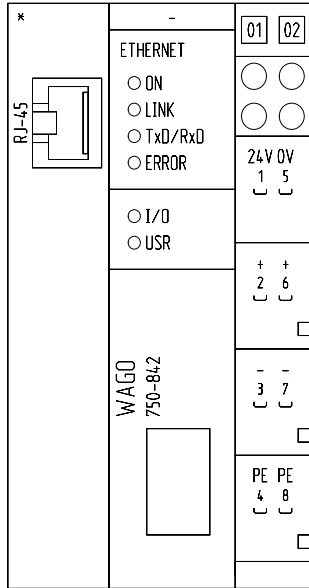

750-842

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP 16-Bit-CPU


Zustand		Anderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 21
						von 143 Bl.



750-843

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP 16-Bit-CPU



Zustand		Änderung		Datum		Name		SPS\Ethernet						Blatt 22
														von 143 Bl.

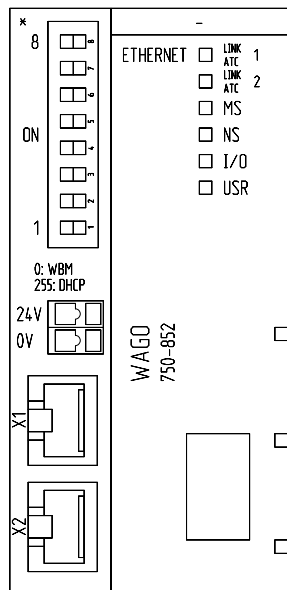

750-852

Feldbuscontroller ETHERNET
ECO 32-Bit-CPU



Zustand				SPS\Ethernet										Blatt 23	
Änderung														von 143 Bl.	
Datum															
Name															



750-871

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP, 2 Ports 32-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 24 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------



750-873

Feldbuscontroller ETHERNET
TCP/IP, RS-232 32-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 25 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

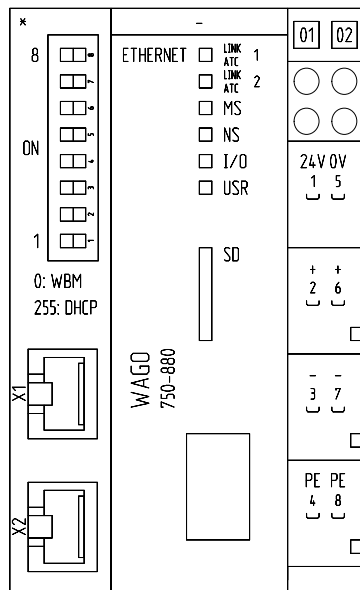

750-880

Feldbuscontroller ETHERNET
Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 26 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

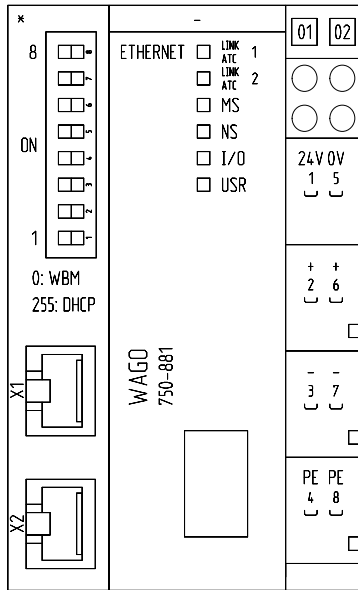

750-881

Feldbuscontroller ETHERNET
Multitasking MODBUS



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 27 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

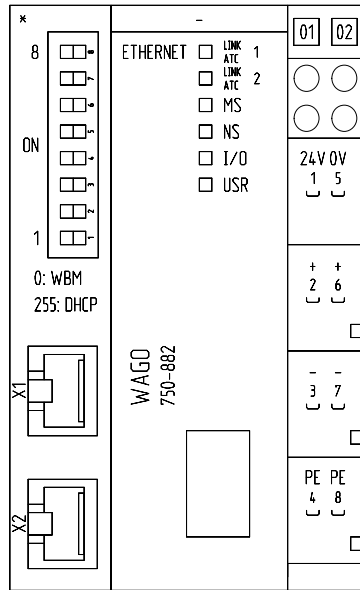

750-882

Feldbuscontroller ETHERNET
Multitasking MODBUS



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 28 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

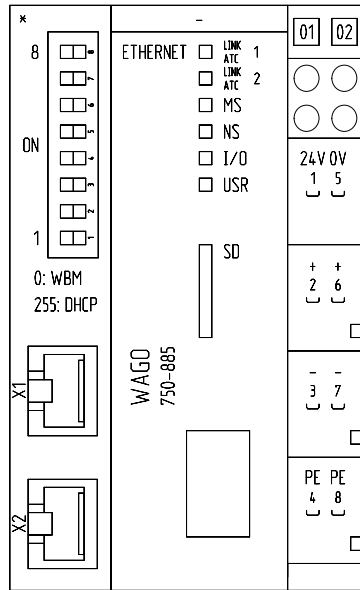

750-885

Feldbuscontroller ETHERNET
Multitasking MODBUS Speicherkarte SD



SPS\Ethernet				Blatt 29
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.

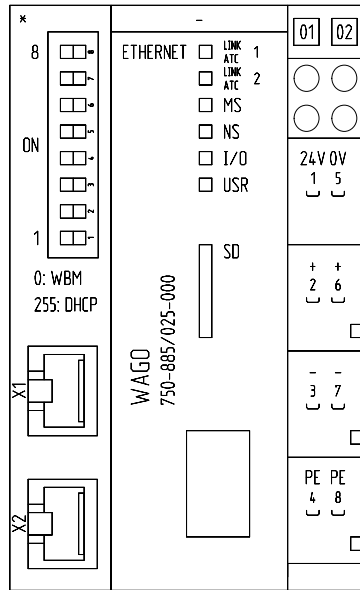

750-885

Feldbuscontroller ETHERNET
Multitasking MODBUS Speicherkarte SD



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Ethernet	Blatt 30 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------



750-806

Feldbuscontroller DeviceNet
16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\DeviceNet	Blatt 31 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	---------------	-------------------------

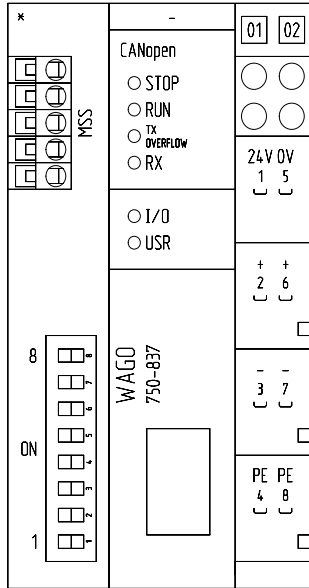

750-837

Feldbuscontroller CANopen
MCS 16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\CANopen	Blatt 32 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------	-------------------------



750-837/020-000

Feldbuscontroller CANopen
MCS 16-Bit-CPU



SPS\CANopen				Blatt 33
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.

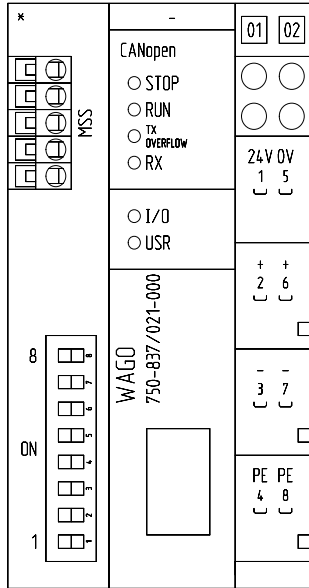

750-837/021-000

Feldbuscontroller CANopen
MCS 16-Bit-CPU



SPS\CANopen				Blatt 34
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.



750-838

Feldbuscontroller CANopen
D-Sub 16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\CANopen	Blatt 35 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------	-------------------------



750-838/020-000

Feldbuscontroller CANopen
D-Sub 16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\CANopen	Blatt 36 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------	-------------------------



750-838/020-000

Feldbuscontroller CANopen
D-Sub 16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\CANopen	Blatt 37 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------	-------------------------

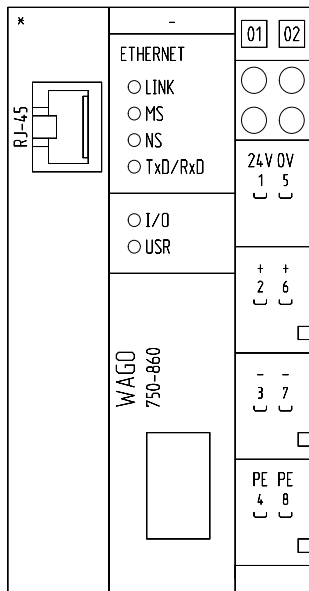

750-860

Feldbuscontroller Linux
32-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Linux	Blatt 38 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------	-------------------------

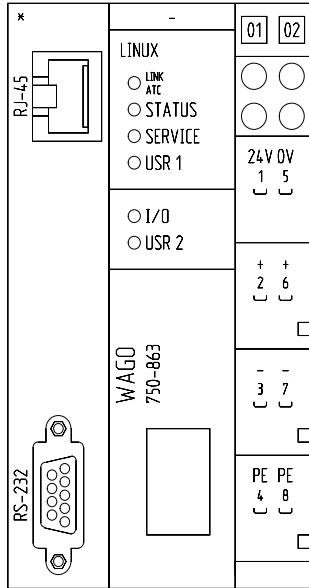

750-863

Feldbuscontroller Linux
RS-232


Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Linux	Blatt 39 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------	-------------------------

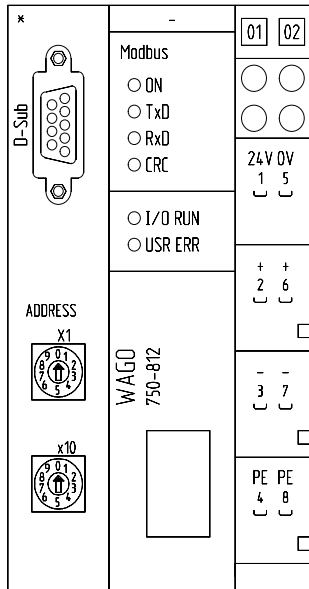

750-812

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU RS-485



Zustand		Änderung		Datum		Name		SPS\Modbus						Blatt 40
														van 143 Bl.

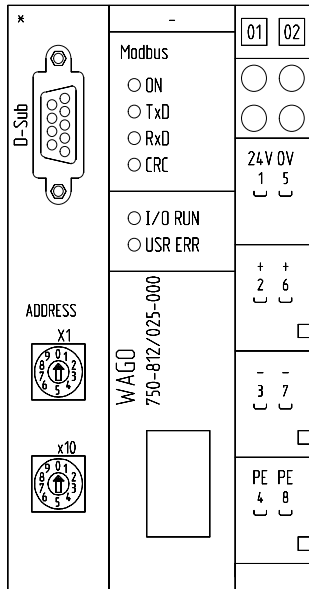

750-812/025-000

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU RS-485



SPS\Modbus				Blatt 41
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.

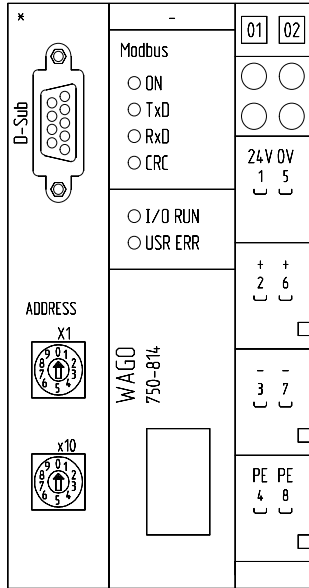

750-814

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU RS-232



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Modbus	Blatt 42 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------



750-815

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU RS-485



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Modbus	Blatt 43 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------



750-815/025-000

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU RS-485



Zustand		Änderung		Datum		Name		SPS\Modbus						Blatt 44
														von 143 Bl.



750-816

Feldbuscontroller MODBUS
16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Modbus	Blatt 45 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------



750-804

Feldbuscontroller INTERBUS
16-Bit-CPU



Zustand		Änderung		Datum		Name		SPS\Interbus						Blatt 46	
														von 143 Bl.	



750-872

Feldbuscontroller für Fernwirktechnik
32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\IEC 60870-5/61850	Blatt 47 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------



750-849

Feldbuscontroller KNX
IP 32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\KNX	Blatt 48 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	---------	-------------------------

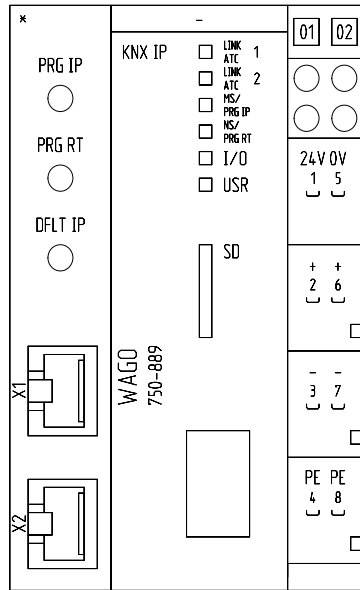

750-889

Feldbuscontroller Ethernet
Multitasking MODBUS Speicherkarte



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\KNX	Blatt 49 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	---------	-------------------------

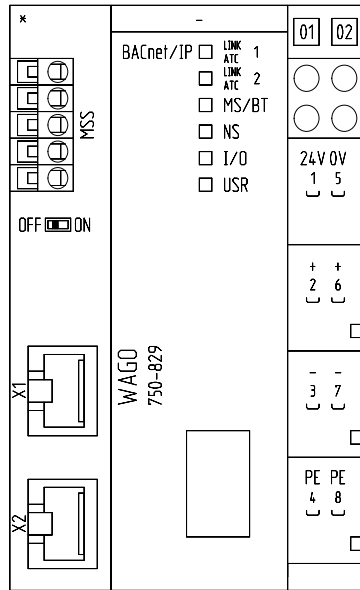

750-839

Feldbuscontroller BACnet
MS/TP



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\BACnet	Blatt 50 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------

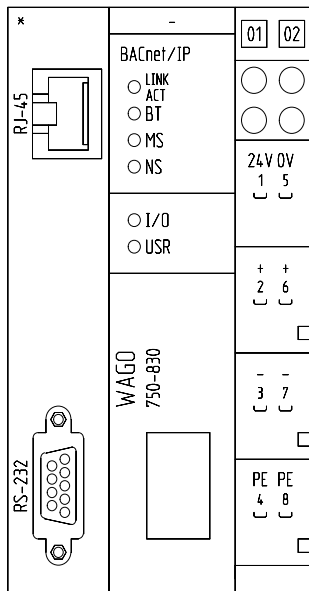

750-830

Feldbuscontroller BACnet/IP
32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\BACnet	Blatt 51 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------

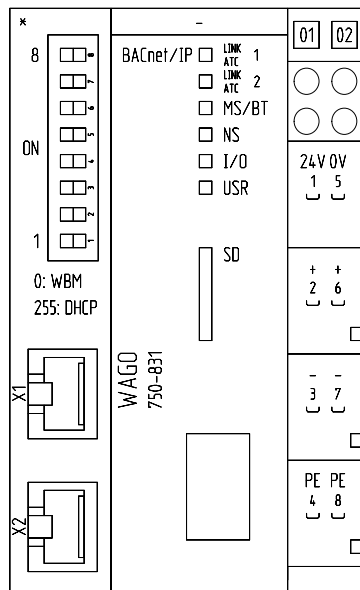

750-831

Feldbuscontroller BACnet/IP
32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\BACnet	Blatt 52 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------	-------------------------

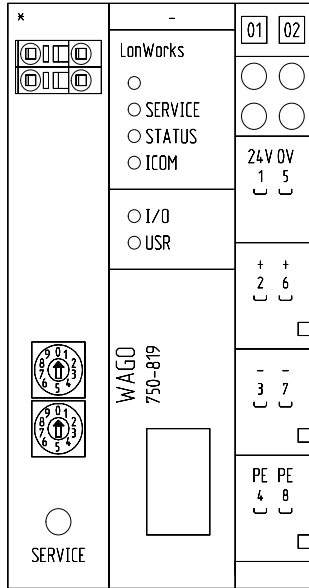

750-819

Feldbuscontroller LonWorks
16-Bit-CPU



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\LonWorks	Blatt 53 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------	-------------------------

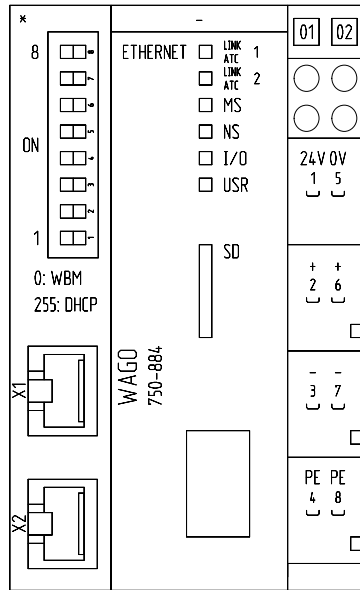

750-884

Application Controller BA
32-Bit-CPU mit Multitasking



Zustand	Änderung	Datum	Name	SPS\Application Controller BA	Blatt 54 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------------	-------------------------



750-340

Feldbuskoppler PROFINET IO
100 Mbit/s digitale und analoge Signale



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profinet	Blatt 55 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

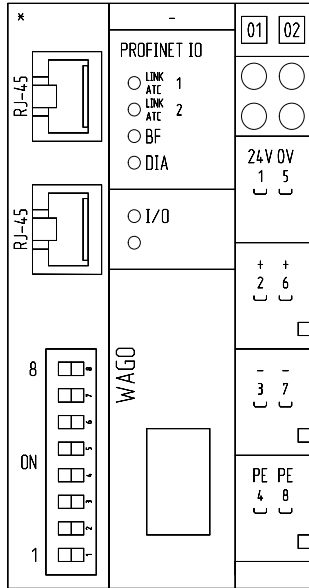

750-370

Feldbuskoppler PROFINET IO
100 Mbit/s 2-port


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profinet	Blatt 56 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

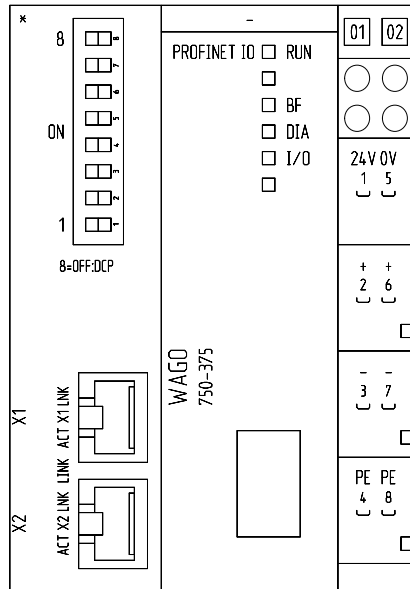

750-375

Feldbuskoppler PROFINET IO
advanced 2-Port-Switch 100 Mbit/s


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profinet	Blatt 57 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

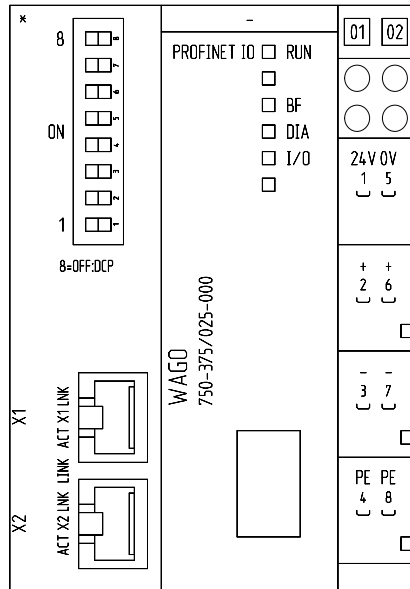

750-375/025-000

Feldbuskoppler PROFINET IO
advanced


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profinet	Blatt 58 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

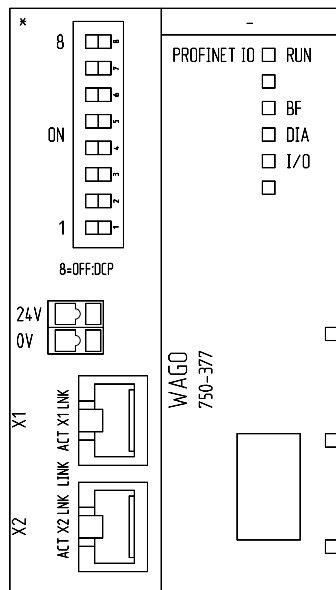

750-377

Feldbuskoppler PROFINET IO
advanced ECO 2-Port-Switch 100 Mbit/s



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profinet	Blatt 59 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

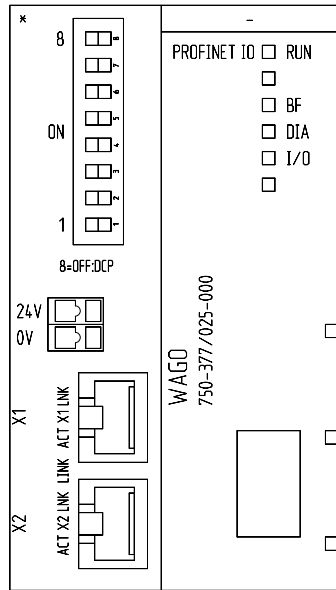

750-377/025-000

Feldbuskoppler PROFINET IO
advanced ECO


Feldbuskoppler\Profinet				Blatt 60
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.



750-303

Feldbuskoppler PROFIBUS DP/FMS
12 MBaud digitale und analoge Signale



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profibus	Blatt 61 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

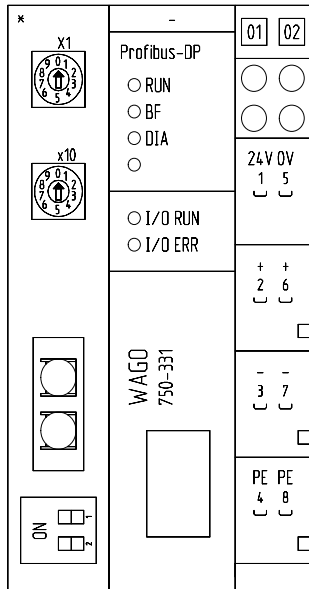

750-331

Feldbuskoppler PROFIBUS DP
1,5 Mbaud digitale und analoge Signale



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profibus	Blatt 62 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

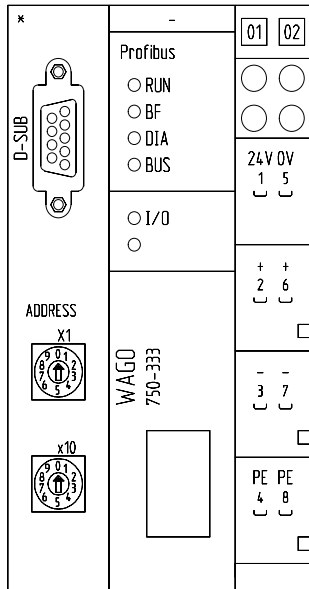

750-333

Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1
12 MBaud digitale und analoge Signale


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profibus	Blatt 63 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

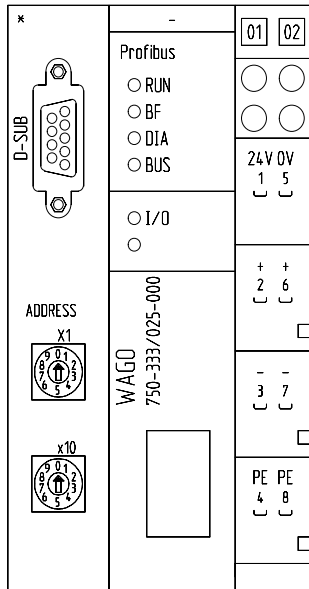

750-333/025-000

Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1
12 MBaud EXT digitale und analoge



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profibus	Blatt 64 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------

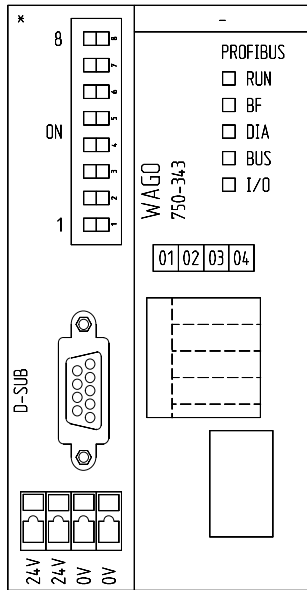

750-343

Feldbuskoppler PROFIBUS DP ECO
12 MBaud digitale und analoge Signale


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Profibus	Blatt 65 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------



750-342

Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP
10 Mbit/s digitale und analoge Signale


Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\Ethernet						Blatt 66
														von 143 Bl.

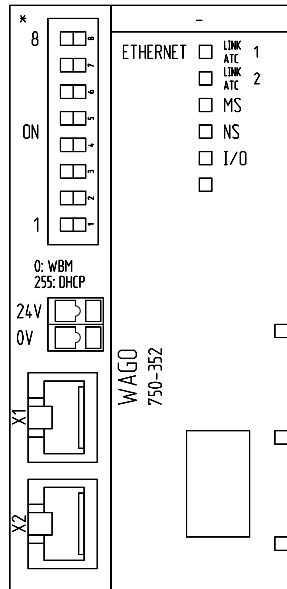

750-352

Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP
10/100 Mbit/s digitale und analoge


Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\Ethernet						Blatt 67
														von 143 Bl.

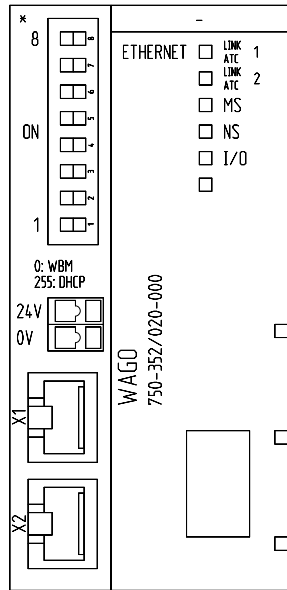

750-352/020-000

Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP ECO
10/100 Mbit/s digitale und analoge


Feldbuskoppler\Ethernet					Blatt 68
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 143 Bl.

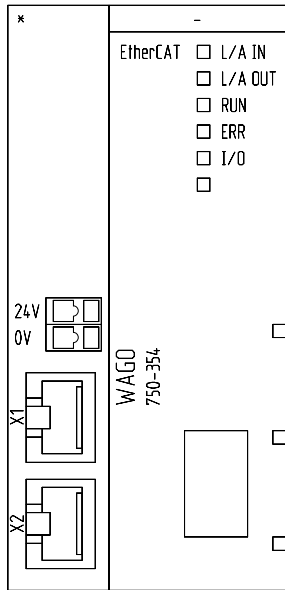

750-354

Feldbuskoppler EtherCAT



Feldbuskoppler\EtherCAT					Blatt 69
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 143 Bl.

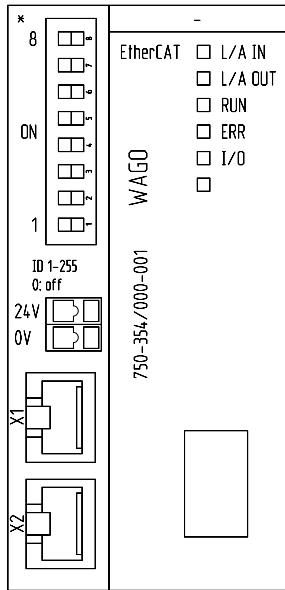

750-354/000-001

Feldbuskoppler EtherCAT



Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\EtherCAT						Blatt 70
														von 143 Bl.



750-306

Feldbuskoppler DeviceNET
125 ... 500 kbaud



Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\DeviceNET				Blatt 71
												von 143 Bl.



750-306/000-005

Feldbuskoppler DeviceNET
125 ... 500 kbaud


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\DeviceNET	Blatt 72 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------------------	-------------------------



750-306/000-006

Feldbuskoppler DeviceNET
125 ... 500 kbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\DeviceNET	Blatt 73 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------------------	-------------------------



750-346

Feldbuskoppler DeviceNET ECO
125 ... 500 kbaud digitale und analoge



Feldbuskoppler\DeviceNET				Blatt 74
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.



750-307

Feldbuskoppler CANopen
10 kbaud ... 1 Mbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CANopen	Blatt 75 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------	-------------------------



750-337

Feldbuskoppler CANopen MSS
10 kbaud ... 1 Mbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CANopen	Blatt 76 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------	-------------------------



750-337/025-000

Feldbuskoppler CANopen MSS
10 kbaud ... 1 Mbaud EXT


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CANopen	Blatt 77 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------	-------------------------



750-338

Feldbuskoppler CANopen
D-Sub 10 kbaud ... 1 Mbaud


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CANopen	Blatt 78 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------	-------------------------



750-347

Feldbuskoppler CANopen ECO MSS
10 kbaud ... 1 Mbaud



Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\CANopen						Blatt 79
														von 143 Bl.

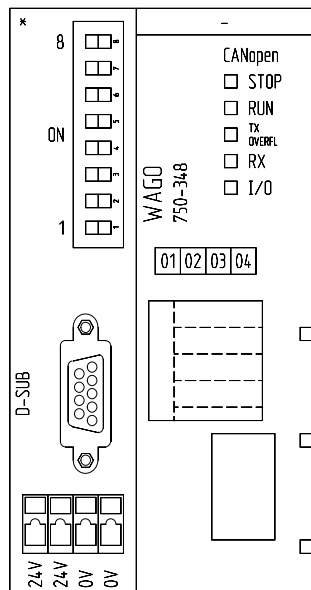

750-348

Feldbuskoppler CANopen ECO
D-Sub 10 kbaud ... 1 Mbaud



Feldbuskoppler\CANopen				Blatt 80
Zustand	Änderung	Datum	Name	von 143 Bl.



750-351

Feldbuskoppler SERCOS III
100 Mbit/s 2-port


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Sercos	Blatt 81 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------

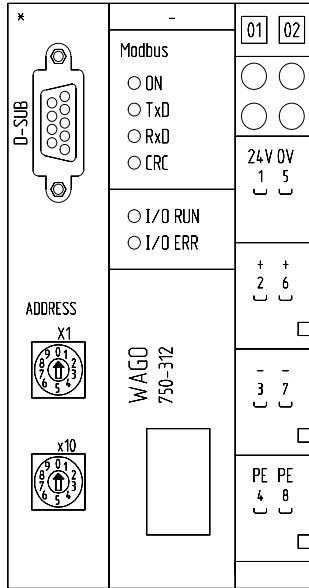

750-312

Feldbuskoppler MODBUS
RS-485, 150 ... 19200 Baud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Modbus	Blatt 82 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------

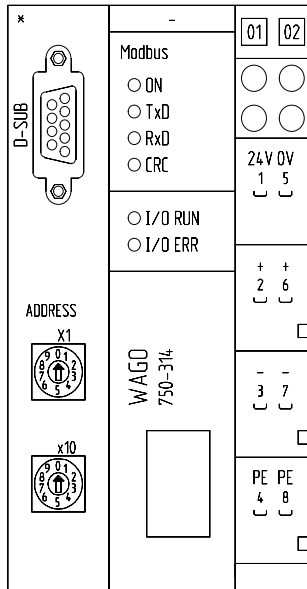

750-314

Feldbuskoppler MODBUS
RS-232, 150 ... 19200 Baud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Modbus	Blatt 83 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------

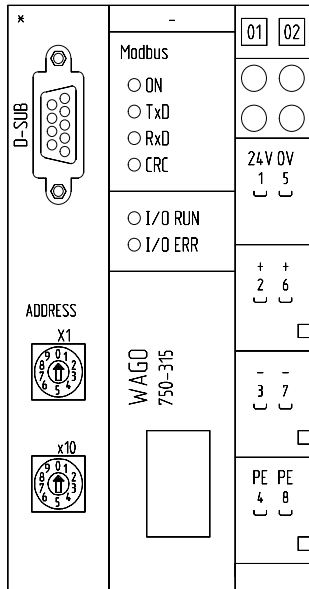

750-315

Feldbuskoppler MODBUS
RS-485, 1,2 ... 115,2 kbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Modbus	Blatt 84 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------



750-315/300-000

Feldbuskoppler MODBUS
; digitale und analoge



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Modbus	Blatt 85 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------

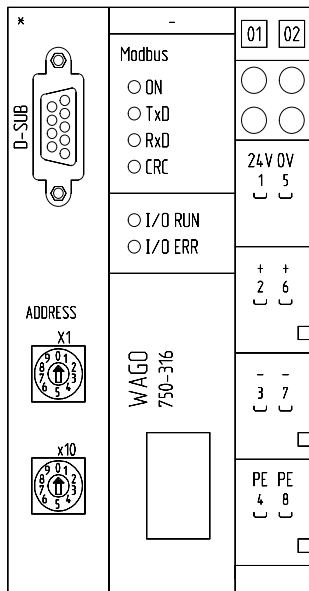

750-316

Feldbuskoppler MODBUS
RS-232, 1,2 ... 115,2 kbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Modbus	Blatt 86 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-----------------------	-------------------------

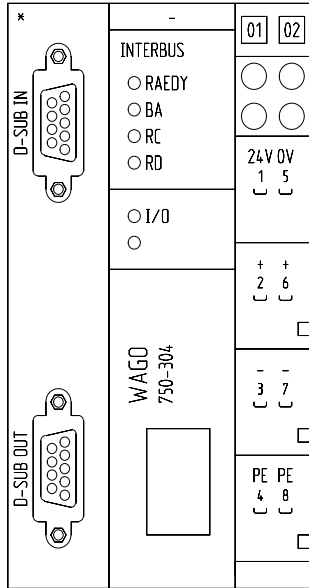

750-304

Feldbuskoppler INTERBUS
digitale und analoge Signale


Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Interbus	Blatt 87 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------



750-334

Feldbuskoppler INTERBUS
digitale und analoge Signale, LWL

Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Interbus	Blatt 88 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------




INTERBUS
☐ READY
☐ BA
☐ RC
☐ RD
☐ I/O

01 02 03 04

750-344

Feldbuskoppler INTERBUS ECO
 500 kBaud

Zustand		Anderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Interbus				Blatt 89
									von 143 Bl.

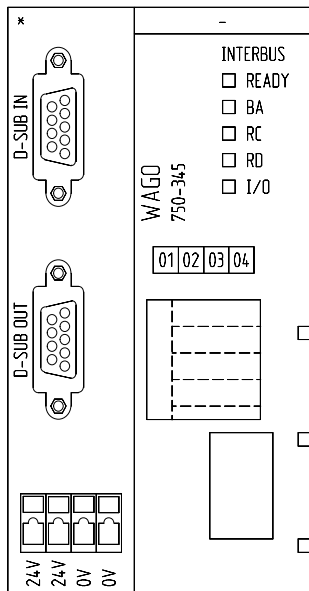



INTERBUS
☐ READY
☐ BA
☐ RC
☐ RD
☐ I/O

01 02 03 04

750-345

Feldbuskoppler INTERBUS ECO
2 Baud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Interbus	Blatt 90 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	-------------------------	-------------------------



750-310

Feldbuskoppler CC-Link
156 kBaud ... 10 MBaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CC-Link	Blatt 91 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	------------------------	-------------------------



750-305

Feldbuskoppler DeviceNET
10 kBaud ... 1 Mbaud



Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\CAL	Blatt 92 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------------	-------------------------



750-319

Feldbuskoppler LonWorks
78 kbps

Zustand		Änderung		Datum		Name		Feldbuskoppler\Loneworks						Blatt 93
														von 143 Bl.



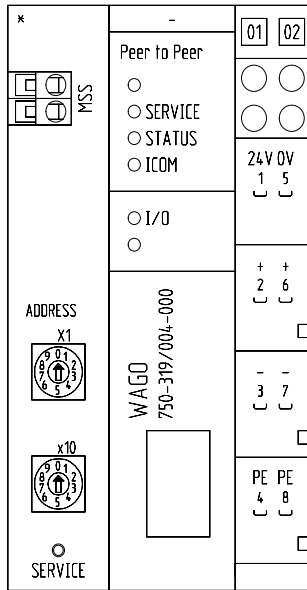


750-319/004-000

Datenaustauschkoppler LON-Peer
78 kbps

Zustand	Änderung	Datum	Name	Feldbuskoppler\Loneworks	Blatt 94 von 143 Bl.
---------	----------	-------	------	--------------------------	-------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A																														
B	- 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 750-1406								1 9 2 10 3 11 4 12 001 009 012 010 003 011 014 012 C C C C C C C C								B																														
C									5 13 6 14 7 15 8 16 005 013 016 014 007 015 018 016 C C C C C C C C								C																														
D																	D																														
E																	E																														
F																	F																														
750-140616-Kanal-DigitaleingangsklemmeDC 24 V																																															
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 95</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																				Digitaleingangsklemmen											Blatt 95	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 95																																
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															



750-1425

8-Kanal-PTC-Klemme
; positivschaltend

				Digitaleingangsklemmen	Blatt 96
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 143 Bl.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A
B	1314 - E1E2 15 └┐ E3E4 26 └┐ E5E6 37 └┐ E7E8 48 └┐ 750-431								15263748 E1E2E3E4E5E6E7E8 C								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									750-431								8-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen								Blatt 97 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	1314 - DI10 DI12 ○ ○ DI10I2 1 5 └ ┘ 24V 2 6 └ ┘ 0V 3 7 └ ┘ PE PE 4 8 └ ┘ 753-400								1 5 2 6 3 7 4 8 - DI1 DI2 24V 24V 0V 0V PE PE └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									753-400								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen								Blatt 98 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 PEPE 48 753-401								15 24V24V 30V 70V 4PE 8PE								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-401								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 99 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																																	
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 0V 3 7 DI30I4 4 8 753-402								15263748 -DI1DI224V24V0V0VDI3DI4 C								B																																	
C									C								C																																	
D									D								D																																	
E									E								E																																	
F									753-4024-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V								F																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 100</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 100	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 100																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 0V 3 7 DI30I4 4 8 753-403								15263748 -DI224V24V0V0VDI3DI4 C								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									753-4034-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V								F
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen								Blatt 101 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service Symboldokumentation Wago I/O 750/753															A																																
B	1314 - DI10 DI12 DI10 DI12 1 5 120V 2 6 N N 3 7 PE PE 4 8 753-405 15 26 37 48 59 610 711 812 913 1014 1115 1216 1317 1418 1519 1620 1 5 2 6 3 7 4 8 - DI1 DI2 120V 120V N N PE PE C C C C C C C C 753-405 2-Kanal-Digitaleingangsklemme AC 230 V															B																																
C																C																																
D																D																																
E																E																																
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 102</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																			Digitaleingangsklemmen											Blatt 102	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.	F
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 102																																	
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 115 120V 26 N 37 PE 48 753-406					152463748 -DI1DI2120V120VNNPEPE -C-C-C-C-C-C-C											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
753-4062-Kanal-DigitaleingangsklemmeAC 120 V																																																		
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 103</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 103	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 103																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																																	
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 0V 3 7 DI30I4 4 8 753-408								152643748 -DI224V24V0V0VDI3DI4								B																																	
C									C								C																																	
D									D								D																																	
E									E								E																																	
F									753-4084-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V								F																																	
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 104</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 104	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 104																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 0V 3 7 DI30I4 4 8 753-409								152643748 -DI224V24V0V0VDI3DI4								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-409								4-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 105 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 PEPE 48 753-410								15 24V 24V 0V 0V PEPE								B																														
C									C								C																														
D									D								D																														
E									E								E																														
F									F								F																														
753-4102-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 106</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Anderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																				Digitaleingangsklemmen											Blatt 106	Zustand	Anderung	Datum	Name												von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 106																																
Zustand	Anderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 PEPE 48 753-411								15 24V24V 30V0V 4PEPE 8								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-411								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 107 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10 DI12 DI13 DI14 DI10I2 1 5 DI10I2 2 6 DI13DI4 3 7 DI13DI4 4 8 753-415								15263748 -DI1DI2DI3DI4								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-415								4-Kanal-Digitaleingangsklemme AC/DC 24 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 108 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 Uv1Uv2 48 753-418								15 24V 24V 0V 0V Uv1 Uv2								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-418								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 109 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 Uv1Uv2 48 753-421								15 24V 24V 0V 0V Uv1 Uv2								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									753-421								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen								Blatt 110 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 0V 3 7 DI30I4 4 8 753-423								15263748 -DI224V24V0V0VDI3DI4								B																														
C									C								C																														
D									D								D																														
E									E								E																														
F									F								F																														
753-4234-Kanal-Digitaleingangsklemme AC/DC 24 V																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 111</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																				Digitaleingangsklemmen											Blatt 111	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 111																																
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - DI10 DI12 DI10 DI12 DI10I2 15 24V 26 0V 37 48 753-424									15263 x x x x x x							B																														
C																	C																														
D																	D																														
E																	E																														
F																	F																														
753-424 Einbruchsmeldung DC 24 V																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Zustand</th><th>Änderung</th><th>Datum</th><th>Name</th><th colspan="11">Digitaleingangsklemmen</th><th>Blatt 112</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></tbody></table>																Zustand	Änderung	Datum	Name	Digitaleingangsklemmen											Blatt 112																von 143 Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name	Digitaleingangsklemmen											Blatt 112																																
															von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A																														
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 DI10DI12 15 24V 26 0V 37 Uv1Uv2 48 753-425								1524V40V40V30V70V40V80V -DI1DI224V24V0V0VUN1UN2 -C-C-C-C-C-C-C-C								B																														
C									C								C																														
D									D								D																														
E									E								E																														
F									F								F																														
753-4252-Kanal-Digitaleingangsklemme NAMUR																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt113</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von143Bl.</td></tr></table>																				Digitaleingangsklemmen											Blatt113	Zustand	Änderung	Datum	Name												von143Bl.
				Digitaleingangsklemmen											Blatt113																																
Zustand	Änderung	Datum	Name												von143Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A		
B	1314 - DI10 ☐ DI20 ☐ DI1DI2 15 110V 26 0V 37 DI1DI2 48 753-427								15 26 37 48 59 70 81 92								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-427								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 110 V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 114 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service Symboldokumentation Wago I/O 750/753															A																																
B	1314 - DI10 DI12 DI13 DI14 DI10I2 1 5 DI10I2 2 6 DI13DI4 3 7 DI13DI4 4 8 753-428 15263748 - DI1 DI2 DI3 DI4 DI1 DI2 1 5 DI1 DI2 2 6 DI13 DI4 3 7 DI13 DI4 4 8 753-428															B																																
C																C																																
D																D																																
E																E																																
F	753-428 4-Kanal-Digitaleingangsklemme AC/DC 48 V															F																																
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 115</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																			Digitaleingangsklemmen											Blatt 115	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.	
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 115																																	
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																																	
B	1314 - DI10DI12 DI10DI12 15 60V 26 0V 37 PEPE 48 753-429								15 24 33 42 51 60 79 88								B																																	
C									C								C																																	
D									D								D																																	
E									E								E																																	
F									753-429								2-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 60 V								F																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 116</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Anderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 116	Zustand	Anderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 116																																		
Zustand	Anderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A									
B	1314 - DI1DI2 15 └┘ DI3DI4 26 └┘ DI5DI6 37 └┘ DI7DI8 48 └┘ 753-430					15243748 - DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 - C C C C C C C											B									
C																	C									
D																	D									
E																	E									
F																	F									
753-4308-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V																										
<table><tr><td>Zustand</td><td>Anderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>													Zustand	Anderung	Datum	Name	Digitaleingangsklemmen				<table><tr><td>Blatt</td><td>117</td></tr><tr><td>von</td><td>143 Bl.</td></tr></table>		Blatt	117	von	143 Bl.
Zustand	Anderung	Datum	Name																							
Blatt	117																									
von	143 Bl.																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A									
B	1314 - 1011 1012 1013 1014 DI1DI2 15 └┐ DI3DI4 26 └┐ DI5DI6 37 └┐ DI7DI8 48 └┐ 753-431					15 001 C 5 002 C 2 003 C 6 004 C 3 005 C 7 006 C 4 007 C 8 008 C											B									
C																	C									
D																	D									
E																	E									
F																	F									
753-431					8-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V																					
Zustand					Änderung					Datum					Name					Digitaleingangsklemmen					Blatt 118 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 24V 3 7 DI30I4 4 8 753-432								15263748 -00224V24V24V24V003004								B																														
C									C								C																														
D									D								D																														
E									E								E																														
F									F								F																														
753-4324-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Zustand</th><th>Änderung</th><th>Datum</th><th>Name</th><th colspan="11">Digitaleingangsklemmen</th><th>Blatt 119 von 143 Bl.</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td colspan="11"> </td><td> </td></tr></tbody></table>																Zustand	Änderung	Datum	Name	Digitaleingangsklemmen											Blatt 119 von 143 Bl.																
Zustand	Änderung	Datum	Name	Digitaleingangsklemmen											Blatt 119 von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	1314 - DI10 DI12 DI30 DI14 DI10I2 1 5 24V 2 6 24V 3 7 DI30I4 4 8 753-433					15264243748 -DI1DI224V24V24V24VDI3DI4											B																																	
C						C																																												
D						D																																												
E						E																																												
F						753-4334-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V											F																																	
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 120</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 120	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 120																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A		
B	1314 - DI1DI2 15 DI3DI4 26 DI5DI6 37 DI7DI8 48 753-434								15263748 DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8 C								B		
C									C								C		
D									D								D		
E									E								E		
F									753-434								8-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 5 (12) V		
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen										Blatt 121 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	1314 - DI1DI2 15 DI3DI4 26 DI5DI6 37 DI7DI8 48 753-436					15263748 DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
753-436 8-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V																																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 122</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitaleingangsklemmen												Blatt 122	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitaleingangsklemmen												Blatt 122																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service								Symboldokumentation Wago I/O 750/753								A
B	1314 - DI1DI2 15 DI3DI4 26 DI5DI6 37 DI7DI8 48 753-437								15263748 - DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 C C C C C C C C								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									753-437								8-Kanal-Digitaleingangsklemme DC 24 V
Zustand		Änderung		Datum		Name		Digitaleingangsklemmen								Blatt 123 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service Symboldokumentation Wago I/O 750/753															A																																
B	1314 - DI10 DI12 DI13 DI14 DI10I2 15 120/230V 26 120/230V 37 DI13DI4 48 753-440 15 DI1 DI2 120/230V 120/230V 120/230V 120/230V DI3 DI4 - C C C C C C C															B																																
C																C																																
D																D																																
E																E																																
F	753-440 4-Kanal-Digitaleingangsklemme AC 120 (230) V <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Digitaleingangsklemmen</td><td>Blatt 124</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																			Digitaleingangsklemmen											Blatt 124	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.	F
				Digitaleingangsklemmen											Blatt 124																																	
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																



750-1500

16-Kanal-Digitalausgangsklemme
DC 24 V

				Digitalausgangsklemmen	Blatt 12
Zustand	Änderung	Datum	Name		von 143 Bl

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	K1K2 - AO OC BO OD 14 24 1 5 11 21 2 6 12 22 3 7 4 8 750-517					- c c c c c 14 24 11 21 12 22 1 5 2 6 3 7											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
750-517 2-Kanal-Relaisausgangsklemme AC 230 V, DC 300 V																																																		
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitalausgangsklemmen</td><td>Blatt 126</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitalausgangsklemmen												Blatt 126	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitalausgangsklemmen												Blatt 126																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	1314 - A1 A2 1 5 └┐ A3 A4 2 6 └┐ A5 A6 3 7 └┐ A7 A8 4 8 └┐ 750-530									- C C C C C C C C A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 1 5 2 6 3 7 4 8							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	K1K2 - AO OC BO OD 14 24 1 5 11 21 2 6 12 22 3 7 4 8 753-517					- c c c c c 14 24 11 21 12 22 1 5 2 6 3 7											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
753-5172-Kanal-Relaisausgangsklemme AC 230 V, DC 300 V																																																		
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Digitalausgangsklemmen</td><td>Blatt 128</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Digitalausgangsklemmen												Blatt 128	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Digitalausgangsklemmen												Blatt 128																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	- 19 210 311 412 513 614 715 816 750-451								19 210 311 412 513 614 715 816 +01 -01 +02 -02 +03 -03 +04 -04 C C C C C C C C								B
C									513 614 715 816 +05 -05 +06 -06 +07 -07 +08 -08 C C C C C C C C								C
D																	D
E																	E
F	750-451				8-Kanal-Analogeingangsklemme RTD frei konfigurierbar												F
				Analogeingangsklemmen												Blatt 129 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - A O O C B O O D E1 E2 1 5 E3 E4 2 6 M M 3 7 S S 4 8 750-468									15263748 -E2-E3-E4-M-M-S-S C C C C C C C C							B																														
C										C																																					
D										D																																					
E										E																																					
F										750-468 4-Kanal Analogeingangsklemme 0-10V Single-Ended															F																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Analogeingangsklemmen</td><td>Blatt 130</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Anderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																				Analogeingangsklemmen											Blatt 130	Zustand	Anderung	Datum	Name												von 143 Bl.
				Analogeingangsklemmen											Blatt 130																																
Zustand	Anderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A
B	1314 - L1 IL1 1 5 ┌ ┐ L2 IL2 2 6 ┌ ┐ L3 IL3 3 7 ┌ ┐ N IN 4 8 ┌ ┐ 750-493					15263748 L1IL1 L2IL2 L3IL3 NIN - C											B
C						C											
D						D											
E						E											
F						750-4933-Phasen-Leistungsmessklemme ; Relais 2 CO											F
Zustand Anderung Datum Name Analogeingangsklemmen					Blatt 131 von 143 Bl.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	1314 - A1A2 15 └┐ M M 26 └┐ A3A4 37 └┐ M M 48 └┐ 750-553								- C C C C C C C C C A1 A2 M M A3 A4 M M 1 5 2 6 3 7 4 8								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									750-553								4-Kanal Analogausgangsklemme 0-20 mA
Zustand		Änderung		Datum		Name		Analogausgangsklemmen								Blatt 132 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	1314 - A1 A2 1 5 ┌ ┐ M M 2 6 ┌ ┐ A3 A4 3 7 ┌ ┐ M M 4 8 ┌ ┐ 750-559								- C C C C C C C C A1 A2 M M A3 A4 M M 1 5 2 6 3 7 4 8								B																														
C									C								C																														
D									D								D																														
E									E								E																														
F									750-559 4-Kanal Analogausgangsklemme 0-10V																F																						
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">Analogausgangsklemmen</td><td>Blatt 133</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="11"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																				Analogausgangsklemmen											Blatt 133	Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.
				Analogausgangsklemmen											Blatt 133																																
Zustand	Änderung	Datum	Name												von 143 Bl.																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
A						Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A											
B																	B											
C																	C											
D																	D											
E																	E											
F																	F											
750-652					Serielle Schnittstelle RS-232 C / RS-485 frei konfigurierbar																							
<table border="1"><thead><tr><th>Zustand</th><th>Änderung</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Serielle Schnittstelle</td></tr></tbody></table>					Zustand	Änderung	Datum	Name	Serielle Schnittstelle				<table border="1"><thead><tr><th>Blatt</th><th>134</th></tr></thead><tbody><tr><td>von</td><td>143 Bl.</td></tr></tbody></table>											Blatt	134	von	143 Bl.	
Zustand	Änderung	Datum	Name																									
Serielle Schnittstelle																												
Blatt	134																											
von	143 Bl.																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A
B	1314 - AO OC BO OD BusBus 1 5 24V 2 6 M M 3 7 En En 4 8 750-643								15263748 -Bus-Bus-24V-24V-M-M-En-En C-C-C-C-C-C-C-C								B
C									C								C
D									D								D
E									E								E
F									F								F
750-643									MP-Bus-Master-Klemme ; Relais 2 CO								
Zustand		Änderung		Datum		Name		Kommunikationsklemmen\MP-Bus (Multi Point Bus)								Blatt 135 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	1314 - +1 +5 ⌋ ⌋ -2 -6 ⌋ ⌋ +U3 +U7 ⌋ ⌋ -U4 -U8 ⌋ ⌋ 753-647					1 5 2 6 3 7 4 8 - + - + -U -U -U -U C C C C C C C C											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
753-647 DALI-Multi-Master-Klemme ; Relais 2 CO																																																		
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Kommunikationsklemmen\DALI-Multi-Master</td><td>Blatt 136</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Kommunikationsklemmen\DALI-Multi-Master												Blatt 136	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Kommunikationsklemmen\DALI-Multi-Master												Blatt 136																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service Symboldokumentation Wago I/O 750/753															A												
B	13 14 - AO OC BO OD 1 5 + 2 + 6 - 3 - 7 PE PE 4 8 750-612 2 6 3 7 6 8 - PE PE PE PE PE															B												
C																C												
D																D												
E																E												
F	750-612 Potentialeinspeisung AC/DC 230 V <table><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Systemklemmen\Potentialeinspeiseklemmen</td><td>Blatt 137</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>															Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Potentialeinspeiseklemmen	Blatt 137						von 143 Bl.	F
Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Potentialeinspeiseklemmen	Blatt 137																							
					von 143 Bl.																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A
B	1314 - AO OC BO OD 24V OV 1 5 + + 2 6 - - 3 7 PE PE 4 8 750-613					15263748 -0V+PEPE C C C C C C C C											B
C																	C
D																	D
E																	E
F																	F
750-613		Potentialeinspeisung DC 24V															
Zustand		Änderung		Datum		Name		Systemklemmen\Potentialeinspeiseklemmen								Blatt 138 von 143 Bl.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A																														
B	- 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 750-1605								- 1 9 2 10 3 11 4 12								B																														
C									- 5 13 6 14 7 15 8 16								C																														
D																	D																														
E																	E																														
F									750-1605								Potentialvervielfältigungsklemme 16+ DC 24 V								F																						
<table border="1"><thead><tr><th>Zustand</th><th>Änderung</th><th>Datum</th><th>Name</th><th colspan="11">Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen</th><th>Blatt 139 von 143 Bl.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></tbody></table>																Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen											Blatt 139 von 143 Bl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen											Blatt 139 von 143 Bl.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
A					Symboldokumentation Wago I/O 750/753																						
B																											
C																											
D																											
E																											
F																											
750-1606								Potentialvervielfältigungsklemme 16- DC 0 V																			
<table border="1"><thead><tr><th>Zustand</th><th>Änderung</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen</td></tr></tbody></table>				Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen				<table border="1"><thead><tr><th>Blatt</th><th>140</th></tr></thead><tbody><tr><td>von</td><td>143 Bl.</td></tr></tbody></table>												Blatt	140	von	143 Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name																								
Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen																											
Blatt	140																										
von	143 Bl.																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service					Symboldokumentation Wago I/O 750/753											A																																	
B	1314 - AO OC BO OD - - 1 5 - - 2 6 - - 3 7 - - 4 8 750-604					- c c c c c c c - 1 5 2 6 3 7 4 8											B																																	
C																	C																																	
D																	D																																	
E																	E																																	
F																	F																																	
750-604 Potentialvervielfältigungsklemme DC 0 V																																																		
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen</td><td>Blatt 141</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="12"></td><td>von 143 Bl.</td></tr></table>																					Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen												Blatt 141	Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.
				Systemklemmen\Potentialvervielfältigungsklemmen												Blatt 141																																		
Zustand	Änderung	Datum	Name													von 143 Bl.																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
A	Treesoft.de Software · Lösungen · Service				Symboldokumentation Wago I/O 750/753												A							
B	1314 - AO OC BO OB 750-600																B							
C																	C							
D																	D							
E																	E							
F																	F							
750-600				Busendklemme ; Relais 2 CO																				
<table border="1"><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>				Zustand	Änderung	Datum	Name	Systemklemmen\Busendklemme												<table border="1"><tr><td>Blatt</td><td>142</td></tr><tr><td>von</td><td>143 Bl.</td></tr></table>	Blatt	142	von	143 Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name																					
Blatt	142																							
von	143 Bl.																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								

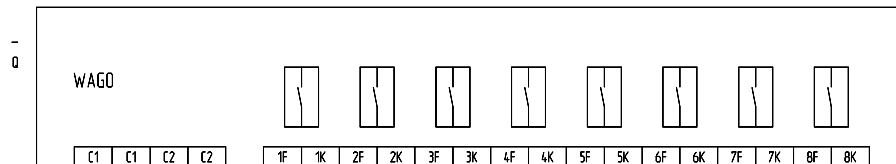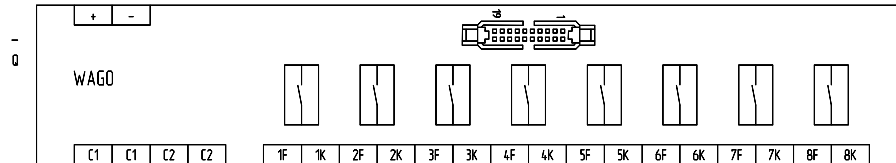

704-5054

Relaisausgabemodul mit Kleinschaltrelais
für 16 Kanäle; je 1 Schließer (1a)

				Zubehör\Übergabebaustein für die Systemverkabelung										Blatt 143	
Zustand	Änderung	Datum	Name											von 143 Bl.	

Treesoft.de

TreeSoft GmbH & Co. KG
Telefon +49 2266 4763-800
Fax +49 2266 4763-900

info@treesoft.de
www.treesoft.de